


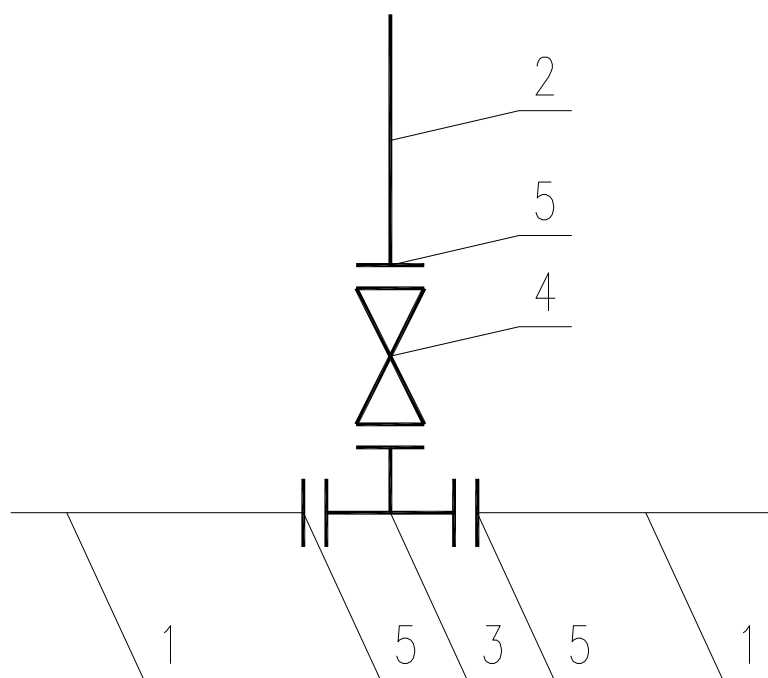

1. Istniejący wodociąg PE PN 10 Dn 160
2. Rura PE PN 10 Dn 160
3. Trójnik żel. kołn. Dn 150
4. Zasuwa kołn. Dn 150
5. Kołnierz combi do rur PE Dn 160 z wkładką wzmacniającą – AVK

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Budowa sieci wodociągowej we wsi Katarzynów-Stefanów gm. Koluszki			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Schemat węzła W1		schemat	3
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
Zbigniew Cebula	sanitarna 32/00/WŁ	10.2010	